

Besparelser:					kWh/år	Kr./år (Ekskl. moms)
	Energiforbrug lys				5.146	10.292,00
	Udskiftning af eks. lyskilder					711,13
	Samlet				5.146	11.003,13
	Total besparelse i anlæggets levetid					220.062,59 kr.
	Anlæggets gennemsnitslige levetid				År	20,00
	Tilbagebetaling		Mdr. / ROI	42,4	28%	
	CO2 sparet		Kg / år	715		

Materialet må ikke overdrages til 3. person.



Version 1.1

\Energiberegning september 21

Energiberegningen er lavet med udgangspunkt i de oplysninger, der er modtaget fra kunden - herunder driftstid og el-pris.

Co2 besparelse er baseret på seneste tal fra 2019. Kilde: Energinet.

Spoletabet ved brug af traditionelle lyskilder er udregnet ud fra gældende retningslinjer. Kilde Energistyrelsen. J nr. 2021-326.

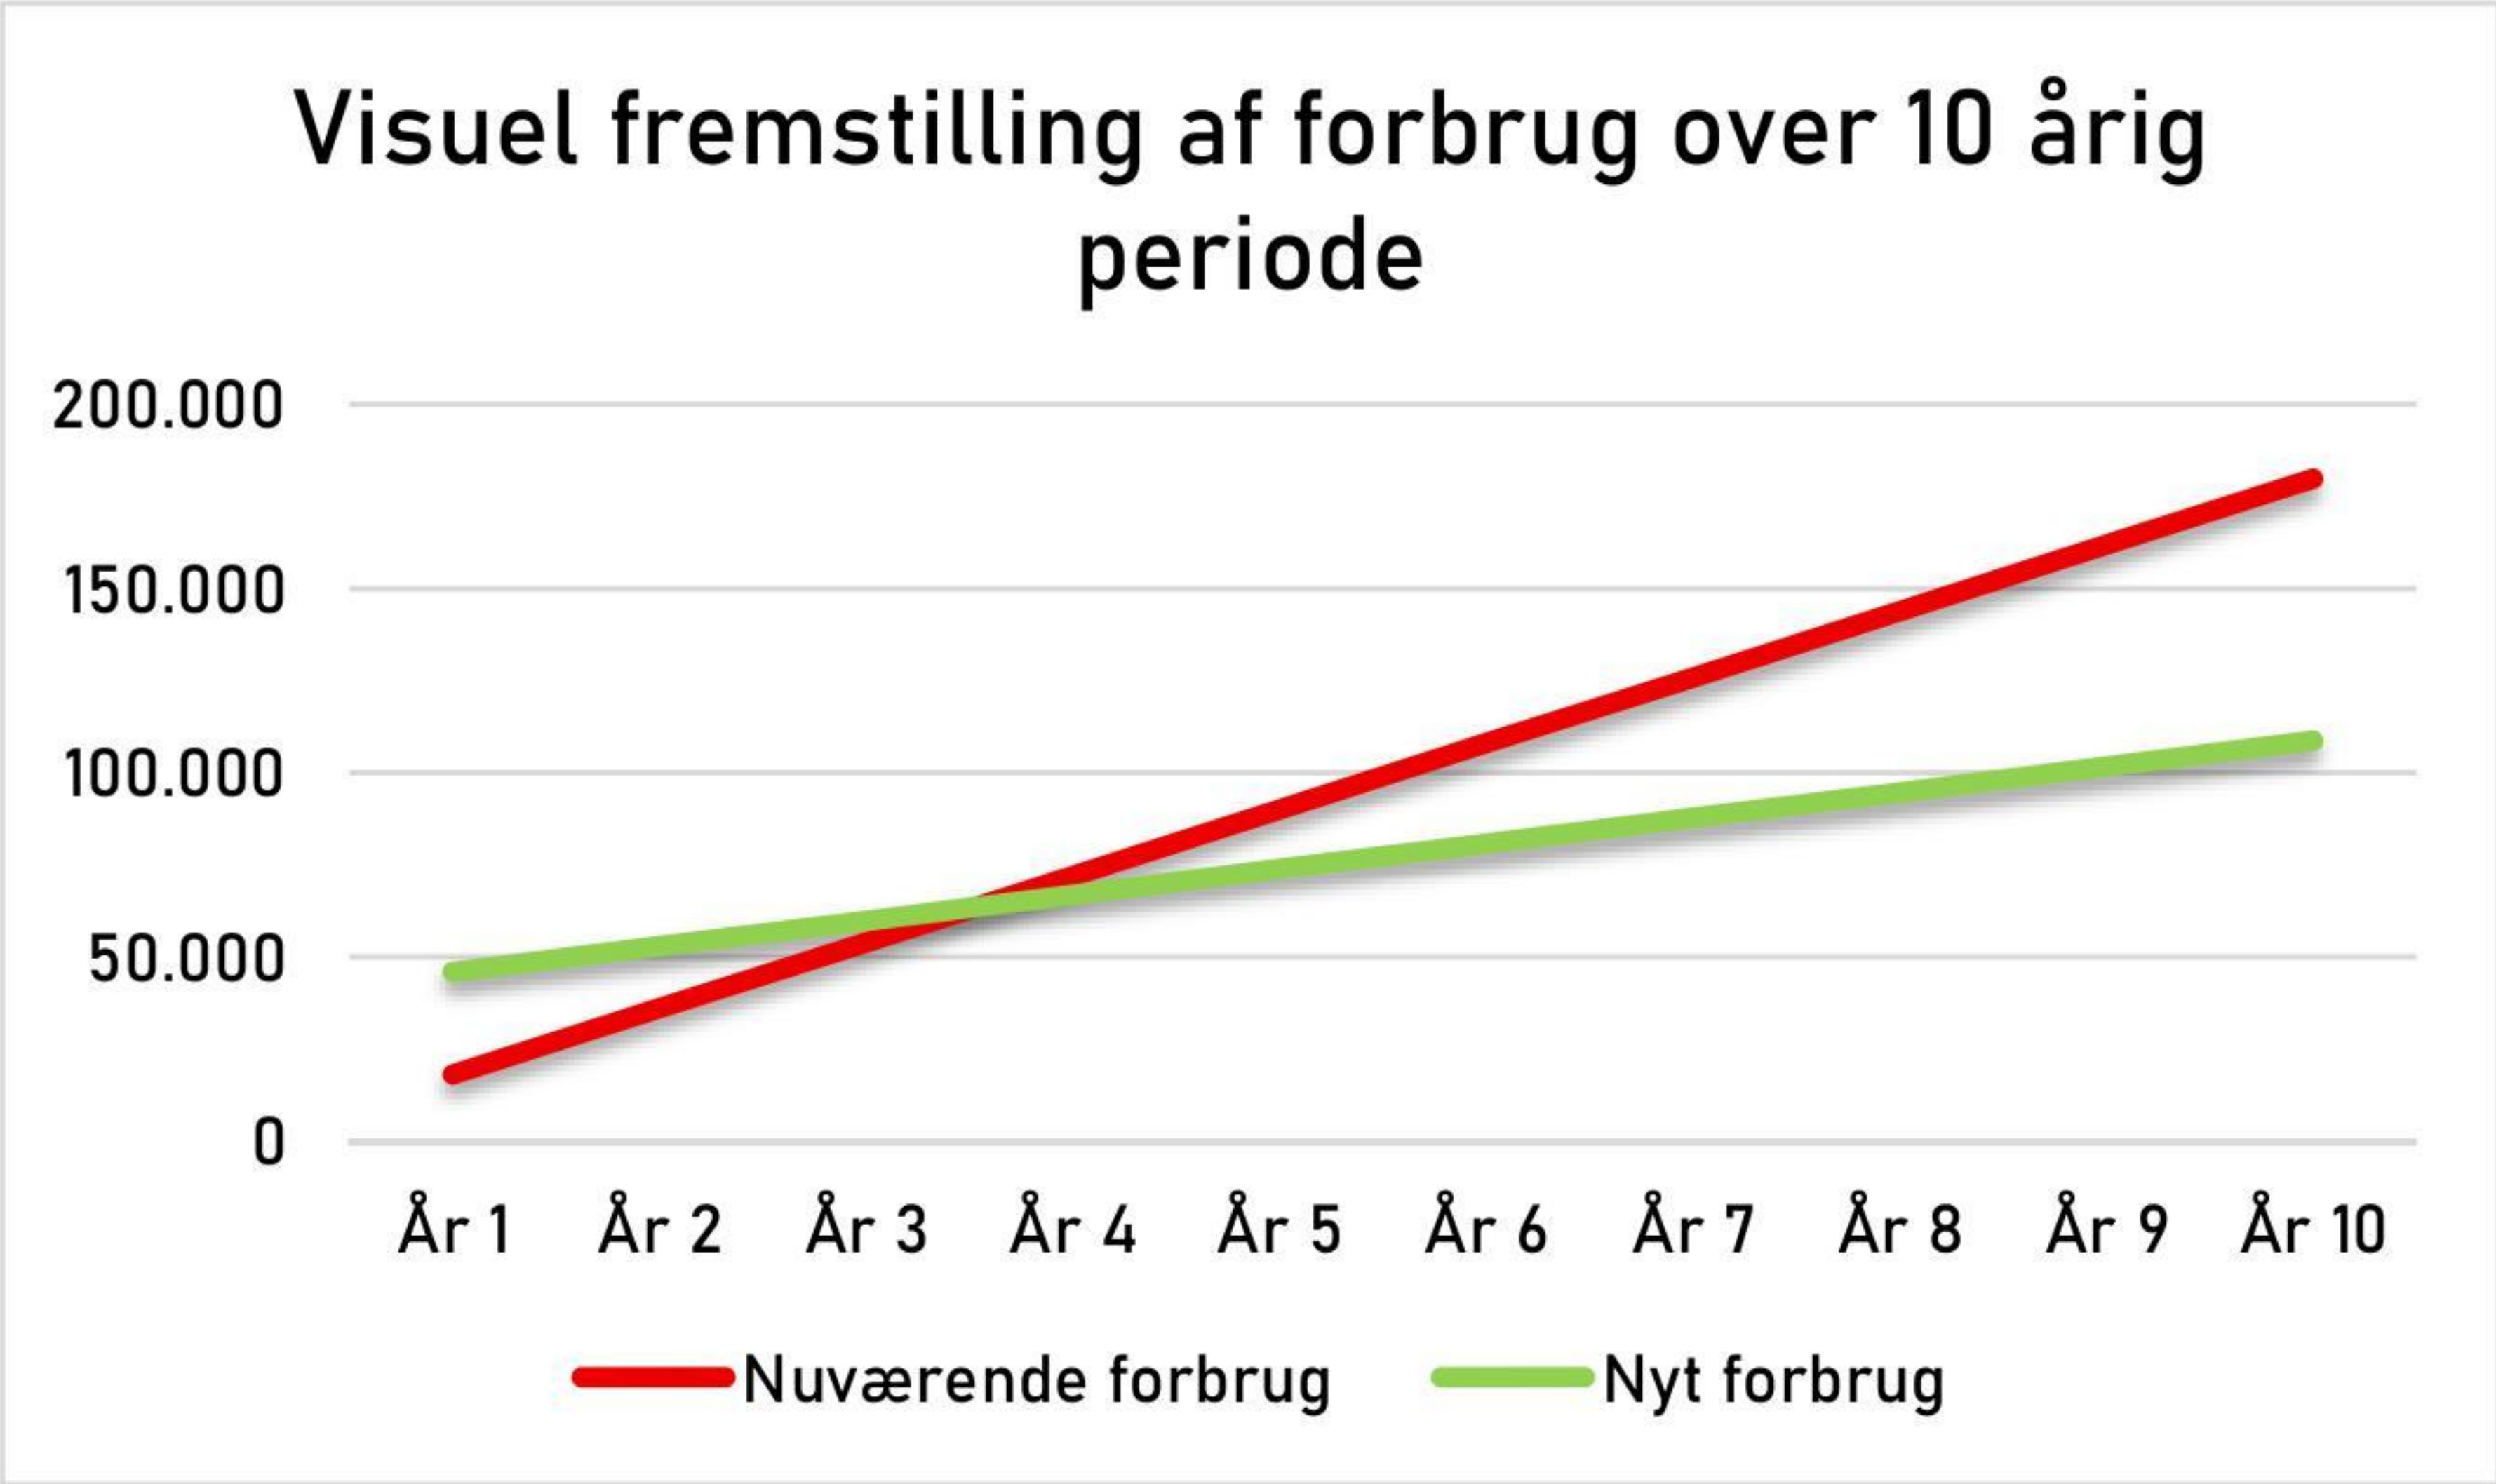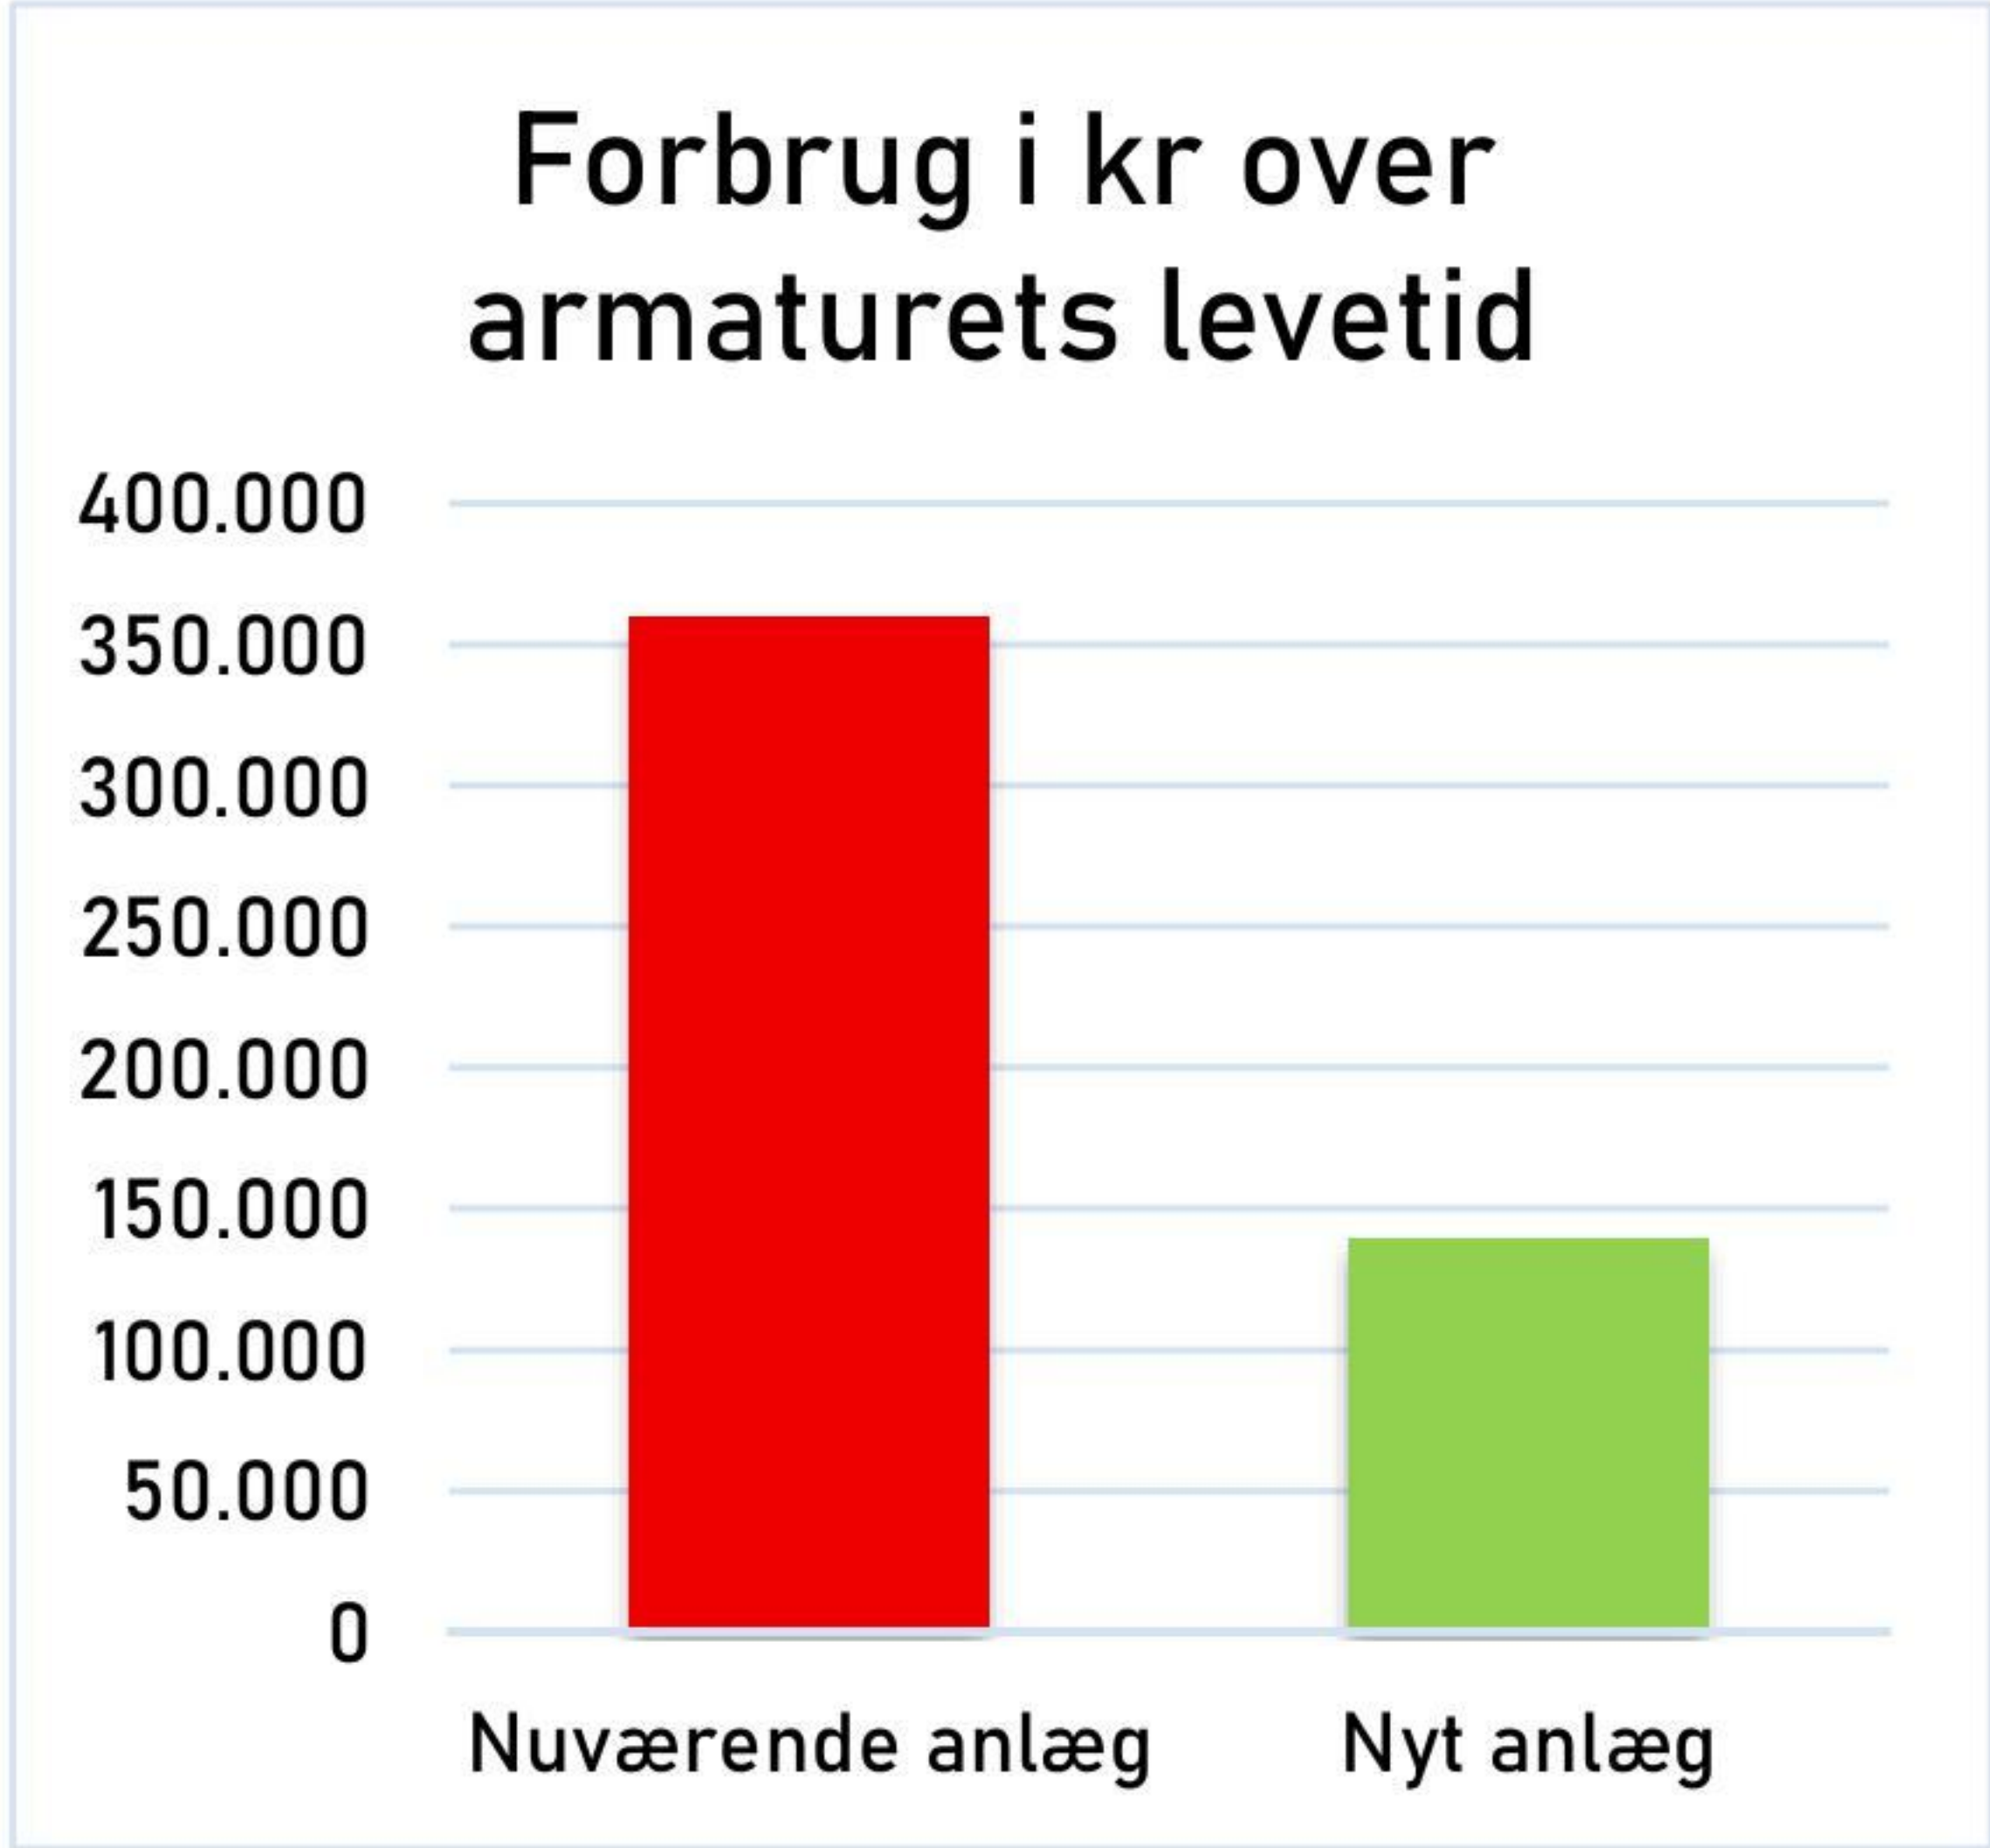

Samlet TCO
besparelse (kr.)



Tilbagebetalingstid
(år)

